

# Uitvoeringsregels Riolaansluiting versie 23-01-2023

## Artikel 1 Definities

Voor toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

1. Eigendom: een roerende of onroerende zaak;
2. Aansluiting van een eigendom: het door de gemeente leggen van een leiding van de gemeentelijke voorziening voor beheer van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of drainagewater tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing in die voorziening mogelijk te maken;
3. Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;
4. Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;
5. Hemelwater: verzameling water afkomstig van neerslag afstromende van (schone) verharde oppervlakken zoals daken van woningen, schuren, bijgebouwen, terrassen, e.d.;
6. Drainagewater: grondwater afkomstig van drainageleidingen op het eigendom.

## Artikel 2 Aanvraagvereisten en toetsing en goedkeuring aanvraag

Bij aanvraag van een aansluiting van een eigendom, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

1. NAW aanvrager;
2. Adres van de aansluiting ;
3. Dagtekening;
4. Soort water dat zal worden afgevoerd. (huishoudelijk afval-, bedrijfs-, hemel-, of grondwater);
5. Voor welk soort gebouw de aansluiting wordt gerealiseerd. (woning, utiliteitsgebouw of bedrijfspand);
6. Op wat voor soort gemeentelijke voorziening wordt aangesloten. (vuilwater- of hemelwaterriool of drainagesetstel);
7. Bij lozing van bedrijfsafvalwater ook de aard en hoeveelheid te lozen afvalwater.

Na het ontvangen van de aanvraag worden de volgende processtappen doorlopen:

8. De aanvraag wordt door de gemeente getoetst op het borgen van het functioneren van de ontvangende voorziening.

De aangevraagde lozing mag geen negatief effect hebben op het functioneren van de voorziening. Hierbij is voornamelijk voor bedrijfsafvalwater van belang te weten dat het gemeentelijke riool in eerste instantie is bedoeld voor het ontvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater. Kosten voor aanpassingen aan de gemeentelijke voorziening welke benodigd zijn om het lozen van huishoudelijk-, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater mogelijk te kunnen maken, zijn voor de aanvrager. Indien aanpassingen benodigd zijn aan waterschapsvoorzieningen (o.a. gemalen) dient dit met de waterbeheerder, waterschap Scheldestromen, te worden overlegd. Indien van toepassing dient goedkeuring van het waterschap aangetoond te worden voordat tot goedkeuring vanuit de gemeente kan worden overgegaan;

9. Na goedkeuring van de aanvraag stelt de gemeente een kostenraming op voor de aansluiting(en) van het eigendom op de gemeentelijke voorziening(en) en stuurt deze ter kennisgeving op naar de aanvrager. Het aansluiten van een pand binnen 40 m van een gemeentelijke voorziening is verplicht voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. Deze ter kennis aangeboden offerte kan hierdoor niet geweigerd worden. Separate aanvragen voor de afvoer van hemelwater of grondwater zijn niet aansluitingsplichtig en kunnen door de aanvrager wel geweigerd worden;
10. Indien een begroting als bedoeld in het lid 9 is uitgebracht, wordt een aanvraag voor de aansluiting van huishoudelijk afvalwater in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Voor niet verplichte aansluitingen wordt de aanvraag in behandeling genomen na schriftelijk akkoord op de uitgebrachte offerte.

### **Artikel 3 Eigendom en vormgeving van de aansluiting**

1. De grens tussen gemeentelijk eigendom en particulier eigendom van een aansluiting ligt direct voor het ontstoppingsstuk in die aansluiting, gezien vanaf het hoofdriool. Zie figuur 1.
2. Bij afwezigheid van een ontstoppingsstuk (in bestaande situaties) ligt de eigendomsgrens op de perceelsgrens.
3. Voor de aansluitleidingen worden de volgende kleuren en diameters gebruikt:
  - Bruin voor afvalwater, diameter  $\varnothing$ 125 mm;
  - Bruin voor bedrijfsafvalwater, diameter  $\varnothing$ 160 mm;
  - Grijs voor hemelwater, diameter  $\varnothing$ 160 mm;
  - Grijs voor drainagewater, diameter  $\varnothing$ 100 mm.
4. Bij afwezigheid van een gemeentelijk hemelwaterriool en/of een gemeentelijk drainagestelsel moeten verbindingen op eigen terrein na de ontstoppingsstuk, gezien vanaf het hoofdriool, gemaakt worden.

### **Artikel 4 Uitvoering, beheer en onderhoud van de aansluiting(en)**

1. Uitvoering aansluitingen van hoofdriool tot perceelsgrens is voorbehouden aan de gemeente.
2. Beheer (waaronder opheffen van verstoppingen) en het vervangen van de aansluiting (tot de erfgrans) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
3. Huisaansluitingen op het particuliere eigendom zijn in eigendom en beheer van de particulier en vallen niet onder de onderhoudsverantwoordelijkheid van de gemeente.

### **Artikel 5 Aansluiting in het buitengebied**

1. Voor panden die niet binnen 40 meter vanaf een gemeentelijke riolering liggen, geldt geen wettelijke aansluitplicht en heeft de provincie aan de gemeente ontheffing van de zorgplicht verstrekt.
2. Eigenaren van panden waarvoor een aansluiting op de gemeentelijke riolering door eigenaar gewenst maar niet verplicht is, kunnen aansluiten op de gemeentelijke riolering voor zover de capaciteit van het ontvangende stelsel, naar oordeel van de gemeente, toereikend is.
3. Aanvrager moet hiervoor aan de hand van de gemeentelijke eisen een plan indienen.
4. De gemeentelijke eisen betreffende o.a. toe te passen materialen waaronder merk en type van rioolpompen, elektrische installatie, software en communicatie, e.d. zullen aan aanvrager kenbaar worden gemaakt.
5. Aansluitleidingen moeten te allen tijde in openbare gronden komen te liggen.
6. Het ontwerp wordt ter goedkeuring aan de gemeente aangeboden.
7. De kosten voor het ontwerp en realisatie van een compleet functionerende aansluiting komen volledig voor rekening van de aanvrager. Onder ontwerpen wordt ook begrepen de toetsing op geschiktheid van het ontvangende rioolstelsel, bepalen van de jaarlijkse energiekosten en het zorgen voor de benodigde vergunningen/ontheffingen.
8. Na realisatie wordt de aansluiting en het systeem gecontroleerd door de gemeente aan de hand van de gestelde eisen en het ingediende ontwerp. Indien het uitgevoerde voor akkoord wordt bevonden door de gemeente, zal de gemeente het gerealiseerde in openbaar gebied kosteloos in eigendom overnemen. Beheer van de aansluiting komt vanaf dat moment voor rekening van de gemeente en het aangesloten perceel wordt vanaf dat moment ook belast met gemeentelijke rioolheffing.

### **Artikel 6 Ontheffing gaat boven 40 meter grens**

1. Voor bestaande eigendommen die als gevolg van de aansluiting van een pand volgens artikel 5.2 (aansluiten op eigen initiatief) binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering komen te liggen, blijft de ontheffing van de zorgplicht voor dit bestaande eigendom gelden.

## Artikel 7 Verstopping van de huisaansluiting

### Verantwoordelijkheid

1. De perceelegeenaar is verantwoordelijk voor verstopping van de huisaansluiting op eigen terrein;
2. De gemeente is verantwoordelijk voor het gedeelte dat op gemeentelijk eigendom ligt;
3. Uitzondering op lid 2 is wanneer de huisaansluiting door verkeerd gebruik verstopt raakt voorbeeld door de lozing van vet, specie, hygienische doekjes en dergelijke. De kosten van de ontstopping c.q. reparatie zijn dan voor rekening van perceelegeenaar.

### Procedure


1. Door opgraven van het ontstoppingsputje op/nabij de erfgrans kan bepaald worden waar de verstopping zit;
2. Staat het ontstoppingsputje droog dan bevindt de verstopping zich op particulier terrein en neemt de gemeente geen actie om de verstopping op te heffen;
3. Staat er water in de put dan bevindt de verstopping zich op gemeentegrond en zal de gemeente na melding actie ondernemen om de verstopping op te heffen.

## Artikel 8 Huisaansluitingen buiten gebruik stellen

1. Bestaande (huis)aansluitingen die buiten gebruik gesteld worden als gevolg van sloop van (bijvoorbeeld) een woning worden op de perceelsgrens afgedopt en ingemeten;
2. Het afdoppen en inmeten gebeurt door en op kosten van de gemeente.

## Artikel 9 Controle en handhaving

1. De gemeente zal controlerend en handhavend optreden op naleving van deze uitvoeringsregels.

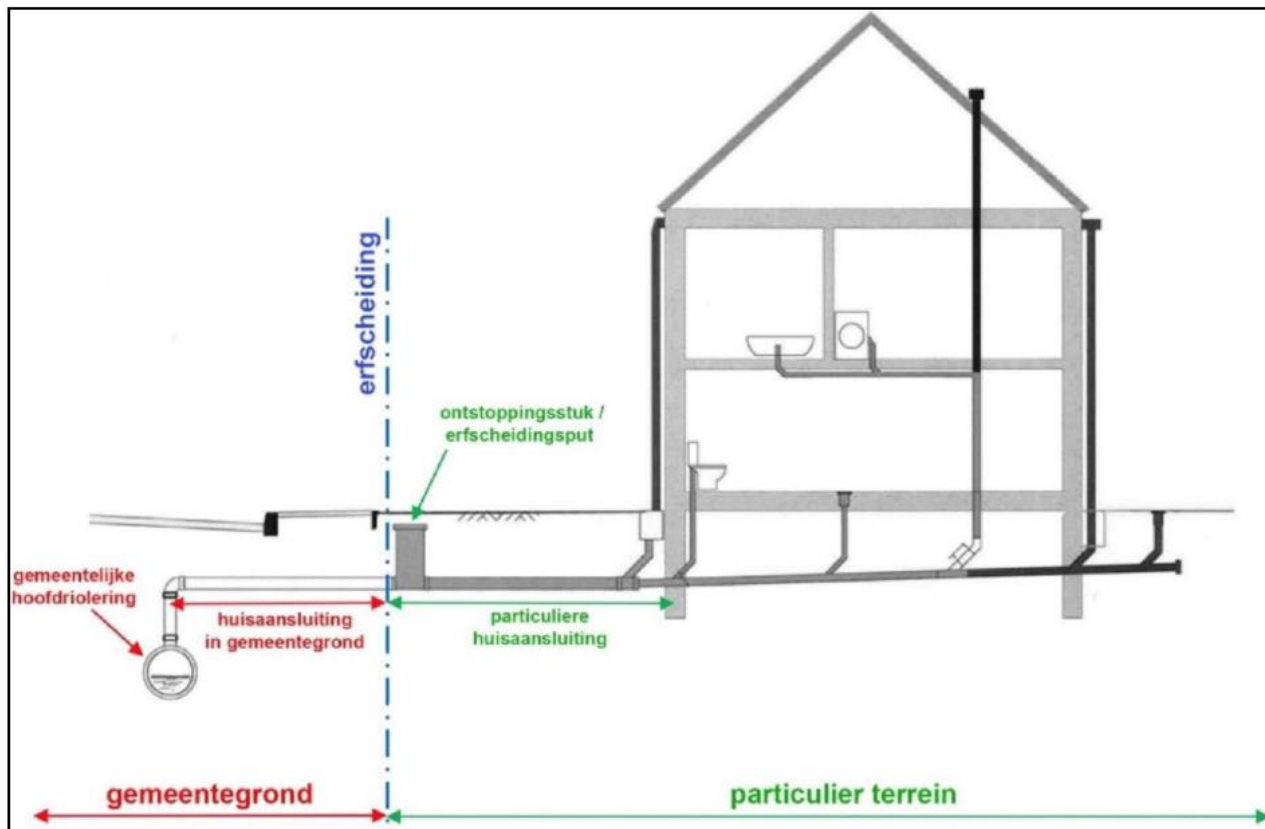

Figuur 1